




Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 6

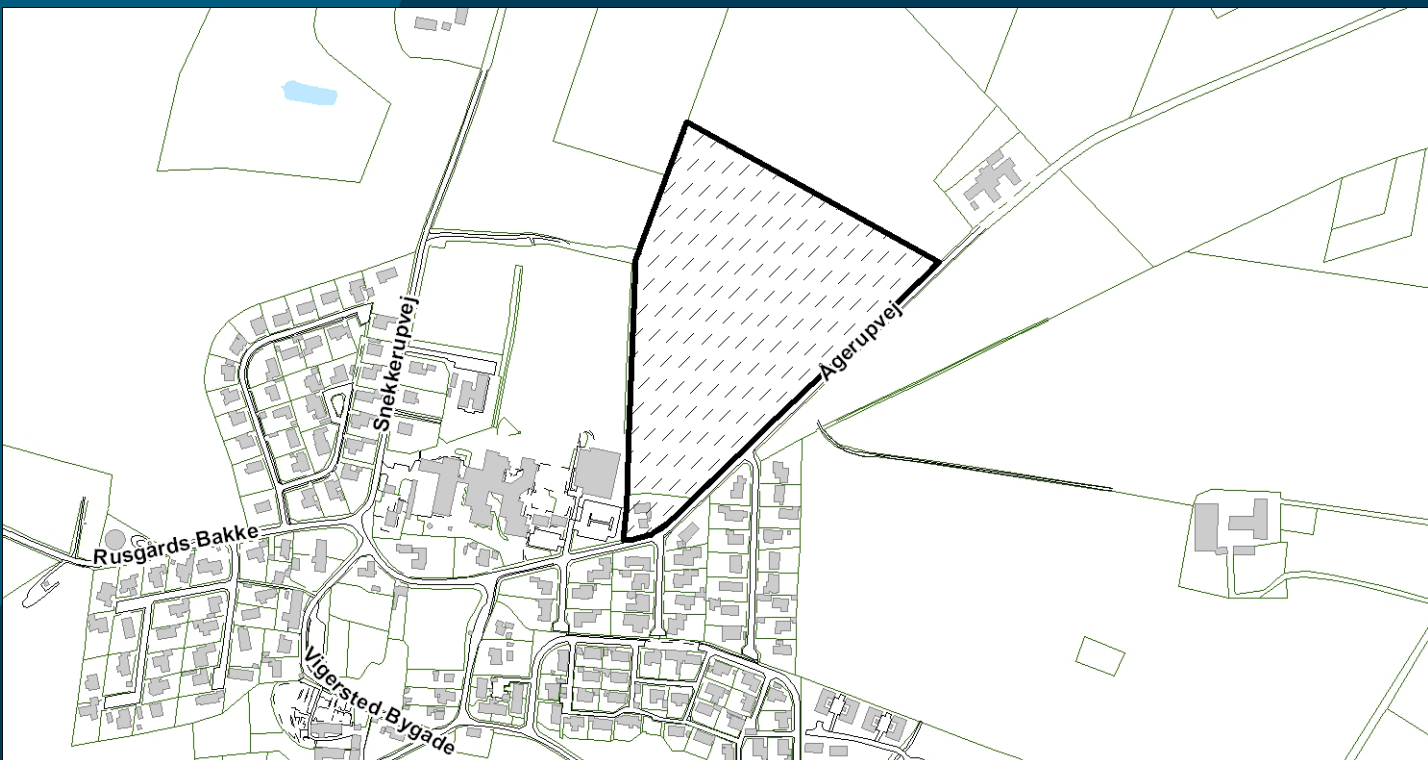

Boliger ved Ågerupvej i Vigersted

1. Indledning	2
2. Eksisterende forhold.	3
2.1 Lednings- og renseanlæg.	3
2.2 Recipient	3
2.3 Gældende spildevandsplan.	3
3. Fremtidige forhold.	3
3.1 Ledningsanlæg.....	3
3.2 Sneslev renseanlæg.....	4
3.3 Tidsplan.....	4
3.4 Udledninger	4
3.5 Servitutpålæg m.m.	4
3.6 Offentliggørelse	4

1. Indledning

Nærværende tillæg nr.06 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan, revision 2005, omhandler separatkloakering og udvidelse af spildevandsplanens opland C, Vigersted med ca. 2.000m². Tillæg nr.06 relaterer til lokalplan nr.212, Boliger ved Ågerupvej i Vigersted.

Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloves § 32 efter anvisning i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501, ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

2. Eksisterende forhold.

2.1 Lednings- og renseanlæg.

Området ved Vigersted er delvis fælles- og separatkloakeret. Spildevandet for oplandet ledes til Ringsted Centralrenseanlæg via afskærende ledning. Regnvandet ledes til Stængbækken og Ålbækken/ Mølleåen.

2.2 Recipient

Området er beliggende i Stængbækken, Ålbækken/ Mølleåen opland, hvor regnvandet afledes til ovenstående vandløb. Spildevandet fra oplandet ledes til Ringsted Centralrenseanlæg og udledes til Høm Lilleå.

2.3 Gældende spildevandsplan.

Området er delvis omfattet af gældende spildevandsplan 2005.

3. Fremtidige forhold.

3.1 Ledningsanlæg

I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet ”Boliger ved Ågerupvej i Vigersted” separatkloakeres området og der forudsættes anlagt nye spildevands- og regnvandsledninger til hver parcel. Spildevand fra oplandet tilsluttes ny hovedledning, som anlægges nord om Vigersted og tilsluttes eksisterende anlæg. Regnvandsafledningen fra områdets veje, tagflader og andre befæstede arealer udlignes via nyanlagt bassin/er på det nye område. Eksisterende hoveddræn gennem udstykningen planlægges tilsluttet nyt regnvandssystem. Regnvandsafledningen fra oplandet vil ske via nyanlagt hovedledning til tilløb til Ålbækken/ Mølleåen.

3.2 Ringsted Centralreanseanlæg

Belastningen fra området i lokalplanen 212 er 212 PE. Den forøgede tilledning kan derfor holdes indenfor gældende udledningstilladelse for Ringsted Centralreanseanlægget som er på 148.000 PE.

3.3 Tidsplan

Byggemodningen forventes påbegyndt i 2008.

3.4 Udledninger

Det rensede spildevand udledes via UA21 til Høm Lilleå.

3.5 Servitutpålæg m.m.

Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier eller andre offentligt tilgængelige arealer.

3.6 Offentliggørelse

Nærværende tillæg nr.6 til Spildevandsplanen 2005, fremlægges jv.f. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501 af 21.juni 1999 til høring i 8 uger.

Ringsted Kommune
Rådhuset
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.:57 62 62 62
ringsted@ringsted.dk
www.ringsted.dk